



Kisan

INWESTYCJA W JAKOŚĆ



KRIPTR – Rozdzielacz 1" do ogrzewań płaszczyznowych i grzejnikowych z wyjściem do złączy G 3/4" o standardzie Eurokonus

Nr Kat.	Wymiar	Długość	Opakowanie (szt.)
KRIPTR02.20.12	KRIPTR 2	176	1
KRIPTR03.20.12	KRIPTR 3	226	1
KRIPTR04.20.12	KRIPTR 4	276	1
KRIPTR05.20.12	KRIPTR 5	326	1
KRIPTR06.20.12	KRIPTR 6	376	1
KRIPTR07.20.12	KRIPTR 7	426	1
KRIPTR08.20.12	KRIPTR 8	476	1
KRIPTR09.20.12	KRIPTR 9	526	1
KRIPTR10.20.12	KRIPTR 10	576	1
KRIPTR11.20.12	KRIPTR 11	626	1
KRIPTR12.20.12	KRIPTR 12	676	1
KRIPTR13.20.12	KRIPTR 13	726	1
KRIPTR14.20.12	KRIPTR 14	776	1
KRIPTR15.20.12	KRIPTR 15	826	1
KRIPTR16.20.12	KRIPTR 16	866	1

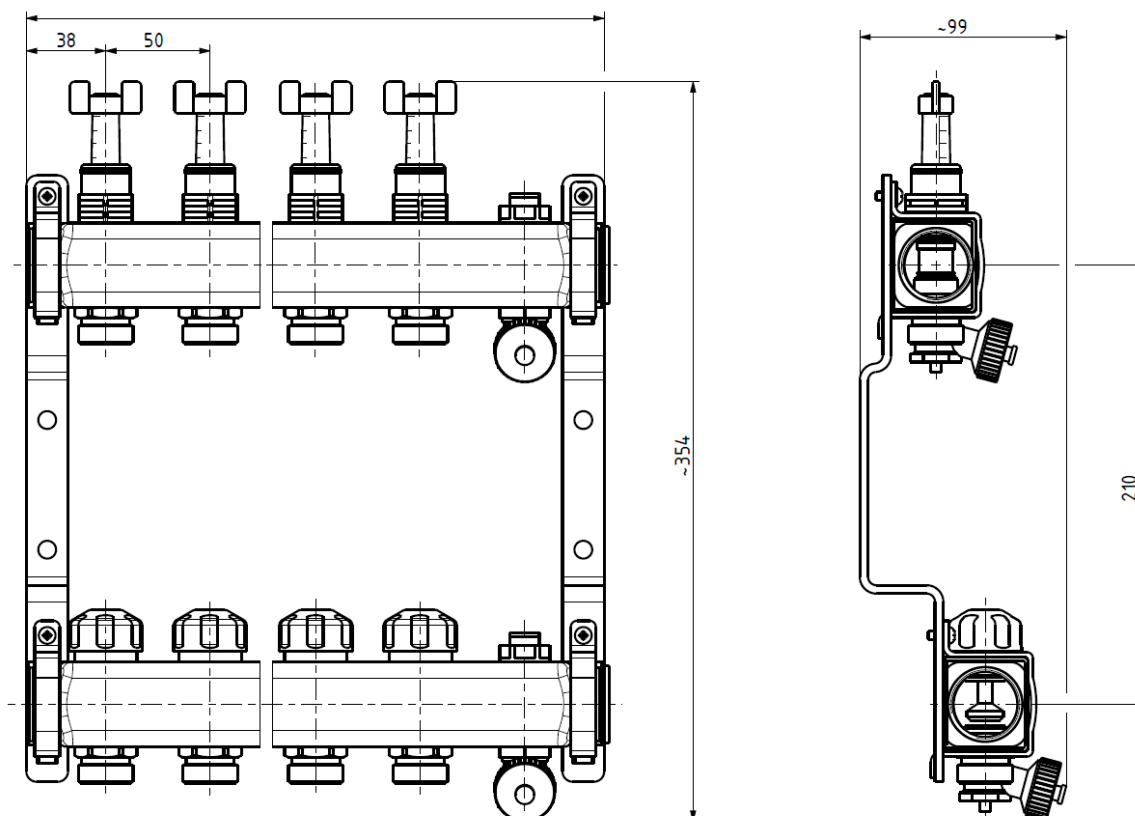
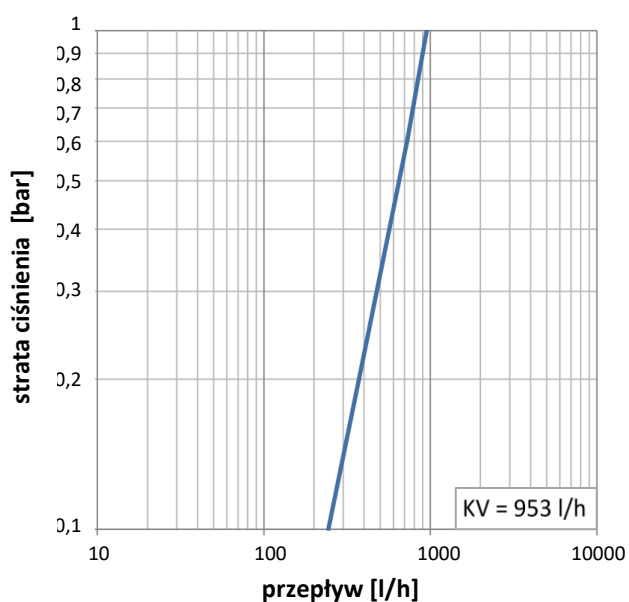
DANE TECHNICZNE:

- Belki ze stali nierdzewnej zakończone gwintem wewnętrznym walcowym 1"
- Uchwyty ze stali węglowej cynkowane wyposażone w amortyzatory gumowe
- Nypły przyłączeniowe o standardzie Eurokonus do złączy G 3/4" w dolnej części belki, rozstaw 50mm
- Przepływomierze o zakresie regulacji przepływu od 0 do 5 l/min na górnej belce
- Wkładki zaworowe na belce powrotnej, z gwintem M30x1,5 z możliwością założenia siłowników elektrycznych lub głowic termostatycznych
- Odpowietrzniki ręczne i zawory spustowe na każdej belce
- Korek 1" na klucz imbusowy po jednej stronie każdej belki
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
- Maksymalna temperatura robocza 70°C
- Przeznaczenie: instalacje ogrzewania płaszczyznowego i grzejnikowego
- Dopuszczalne media: woda grzewcza, glikol etylenowy do 50% roztworu

www.kisan.pl

DOPUSZCZENIA:

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1705 wydanie 1

RYСУNEK TECHNICZNY:

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA
PRZEPŁYWOMIERZA PRZY PEŁNYM OTWARCIU:

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA ZAWORU
TERMOSTATYCZNEGO:
