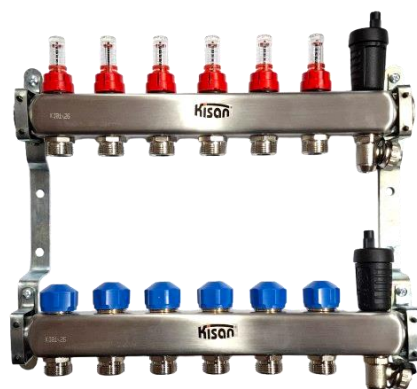




INWESTYCJA W JAKOŚĆ



KRIPT – Rozdzielacz 1" do ogrzewań płaszczyznowych i grzejnikowych z wyjściem do złączy G 3/4" o standardzie Eurokonus

Nr Kat.	Wymiar	Długość	Opakowanie (szt.)
KRIPT02.20.12	KRIPT 2	176	1
KRIPT03.20.12	KRIPT 3	226	1
KRIPT04.20.12	KRIPT 4	276	1
KRIPT05.20.12	KRIPT 5	326	1
KRIPT06.20.12	KRIPT 6	376	1
KRIPT07.20.12	KRIPT 7	426	1
KRIPT08.20.12	KRIPT 8	476	1
KRIPT09.20.12	KRIPT 9	526	1
KRIPT10.20.12	KRIPT 10	576	1
KRIPT11.20.12	KRIPT 11	626	1
KRIPT12.20.12	KRIPT 12	676	1
KRIPT13.20.12	KRIPT 13	726	1
KRIPT14.20.12	KRIPT 14	776	1
KRIPT15.20.12	KRIPT 15	826	1

DANE TECHNICZNE:

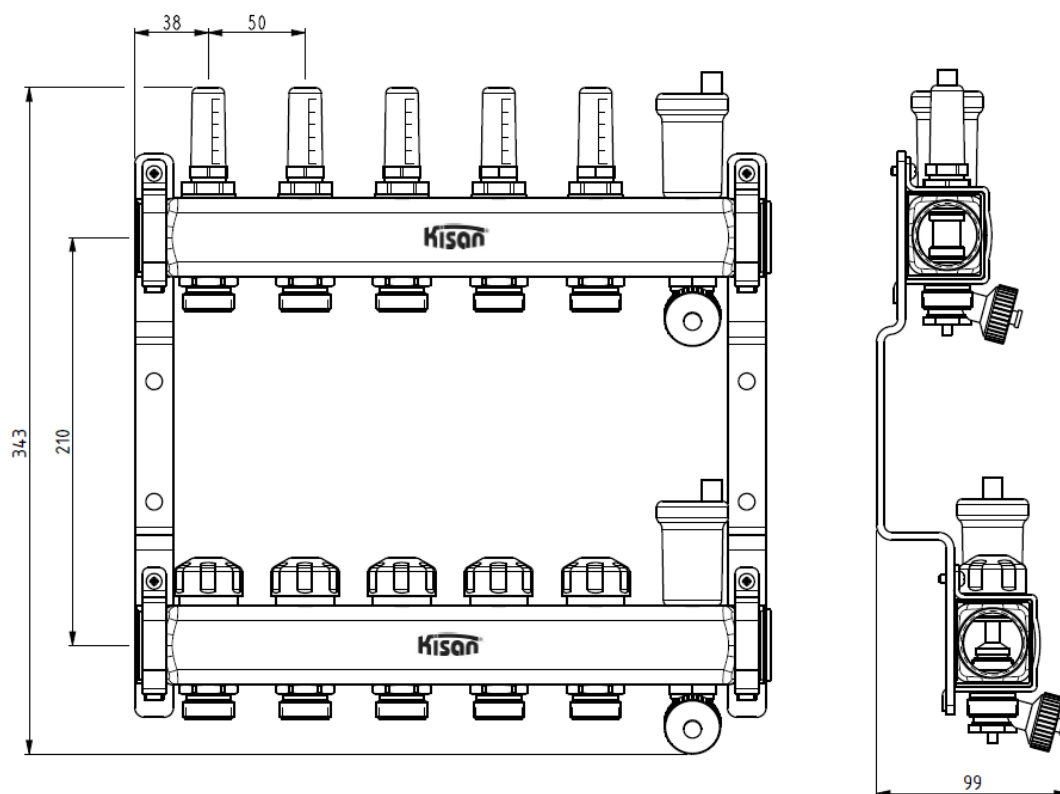
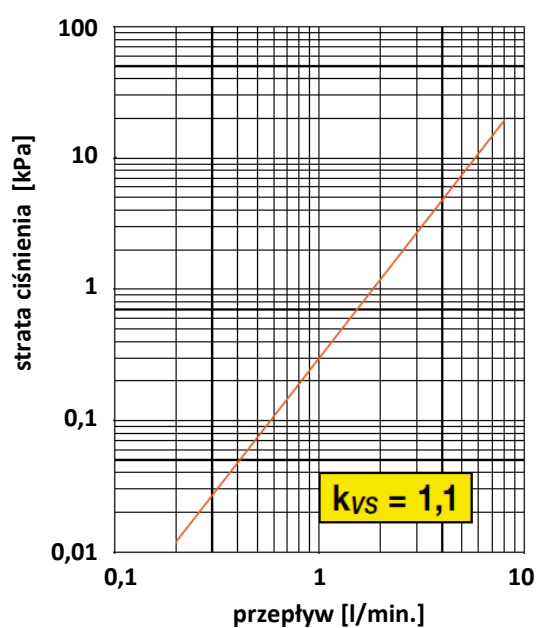
- Belki ze stali nierdzewnej zakończone gwintem wewnętrznym walcowym 1"
- Uchwyty ze stali węglowej cynkowane wyposażone w amortyzatory gumowe
- Nypły przyłączeniowe o standardzie Eurokonus do złączy G 3/4" w dolnej części belki, rozstaw 50mm
- Przepływomierze o zakresie regulacji przepływu od 0 do 2,5 l/min na górnej belce
- Wkładki zaworowe na belce powrotnej, z gwintem M30x1,5 z możliwością założenia siłowników elektrycznych lub głowic termostatycznych
- Odpowietrzniki automatyczne i zawory spustowe na każdej belce
- Korek 1" na klucz imbusowy po jednej stronie każdej belki
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
- Maksymalna temperatura robocza 70°C
- Przeznaczenie: instalacje ogrzewania płaszczyznowego i grzejnikowego
- Dopuszczalne media: woda grzewcza, glikol etylenowy do 50% roztworu

DOPUSZCZENIA:

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1705 wydanie 1

www.kisan.pl

RYSUNEK TECHNICZNY:


CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA
PRZEPŁYWOMIERZA PRZY PEŁNYM OTWARCIU:

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA ZAWORU
TERMOSTATYCZNEGO:
